


散水手順

- ① 倉庫からホースを出す
- ② Aから順にホースを水栓に接続。（Bは黄色のホース、Cは延長付きホース使用）
- ③ B、Cは足元注意看板設置。（設置場所：通路上、ホース上）
- ④ 散水。1箇所あたり約15分。
A①→B①→C①→D①→ A②→B②→C②→D②→ A③→B③→C③→D③→ A④
- ⑤ 片付け。
A以外は③が終わり次第片付け。最後にA。

水栓場所とエリア

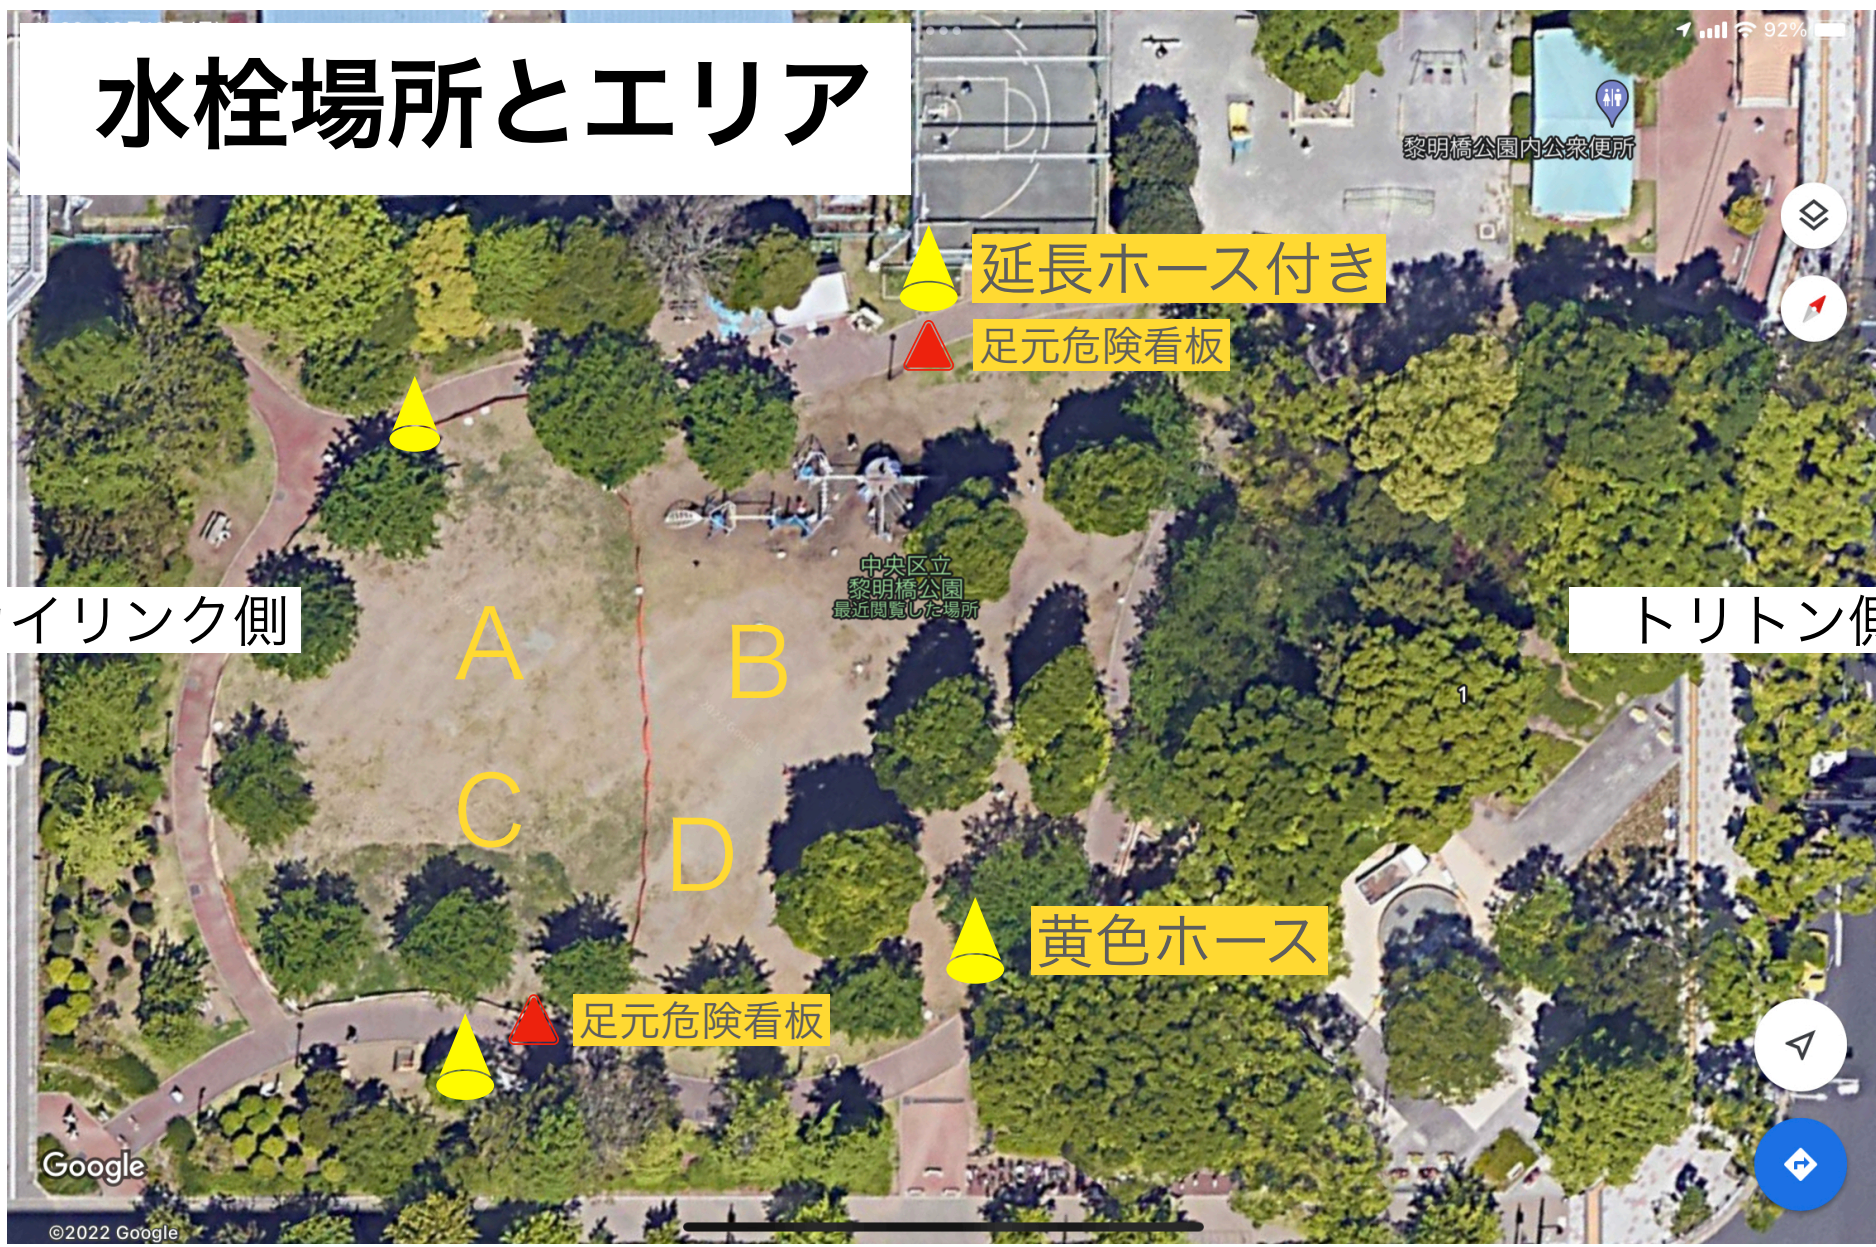

黎明橋公園内公衆便所

中央区立
黎明橋公園
最近閲覧した場所

延長ホース付き

足元危険看板

黄色ホース

足元危険看板

←スカイリンク側

トリトン側→

Google

©2022 Google

▲ 水栓場所

○ スプリンクラー設置場所

▲ ネットの真下辺り

①



②



③



④

A





風間さん花壇前
延長ホース付き使用



2

1



3



B

▲ 水栓場所

○ スプリンクラー設置場所



足元危険看板
通路上。ホース上。



▲ 水栓場所

○ スプリンクラー設置場所

ぶら下がり棒？横

足元危険看板
通路上。ホース上。

①

②

③

C

▲ 水栓場所

○ スプリンクラー設置場所

▲
木の左側辺り
黄色ホース使用

①




②



D

スプリンクラー設置場所と調整

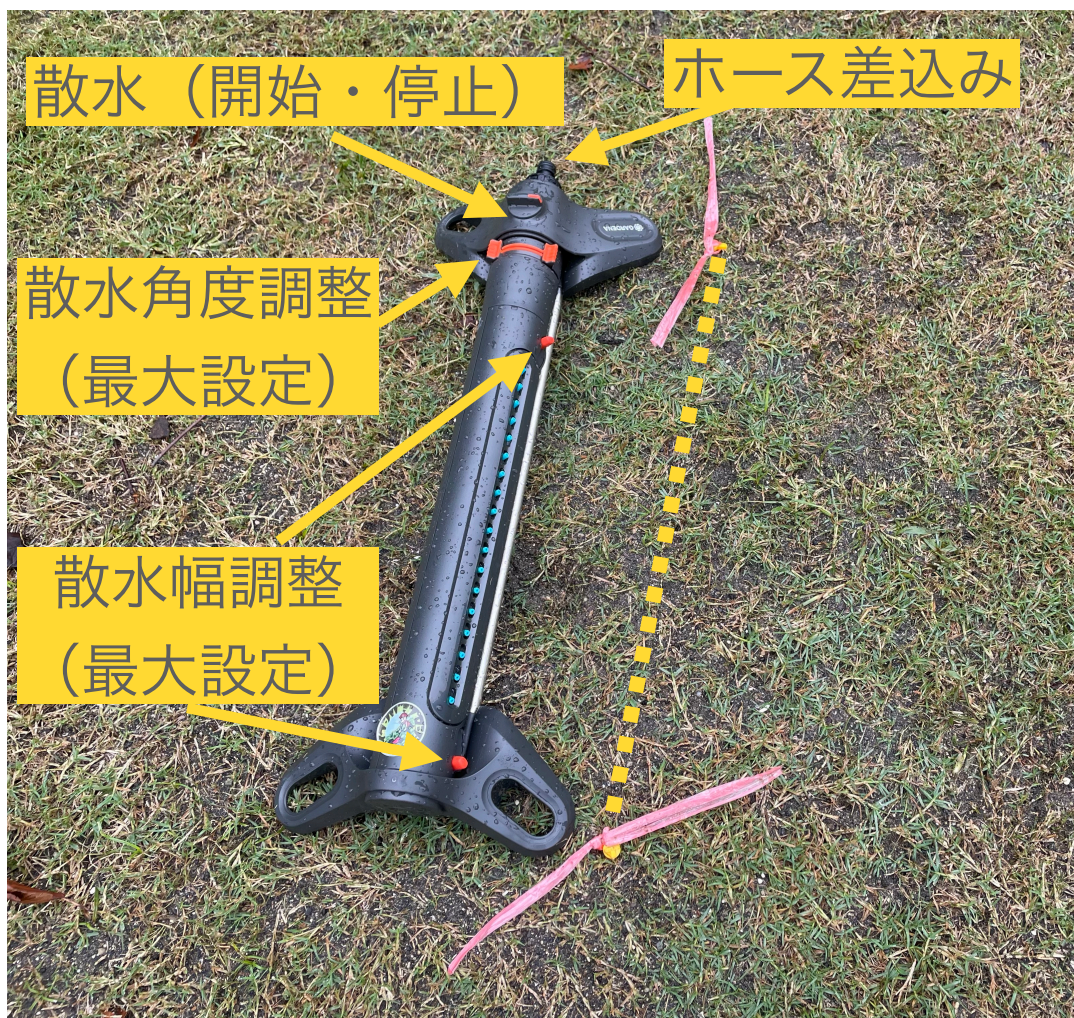

＜スプリンクラー設置場所＞

ペグの横に同じ角度で設置。

＜スプリンクラーの調整＞

角度、幅ともに最大（外側に開く）
に調整。